



सीएसआईआर - के० ख० एवं ई० अ० सं० परीक्षण प्रकोष्ठ


CSIR - CIMFR TESTING CELL

TEST CERTIFICATE / परीक्षण प्रमाण पत्र

अतिरिक्त प्रथम प्रत
Additional First Copy

ID Number: 55/16 Code Number: FLP/213/15
 Test Date : 07 / 05 / 2016
 Manufacturer Details : M/S KESHKAMAT & CO .
 Manufacturer Address : MUMBAI - 400 025
 Model / Type : MODEL NO . : JB 2015
 Category No. : CAT NO . : KK / JB 2015 / 01
 Gas : ETHYLENE
 Gas Group : IIB
 Equipment Details : FLP/WP JUNCTION BOX
 Enclosure Details : SINGLE ENCLOSURE
 Serial / Badge No. : NA
 Peak Pressure : 5.31 Bar at 7.68 ms

Explosion Pressure vs Time Graph

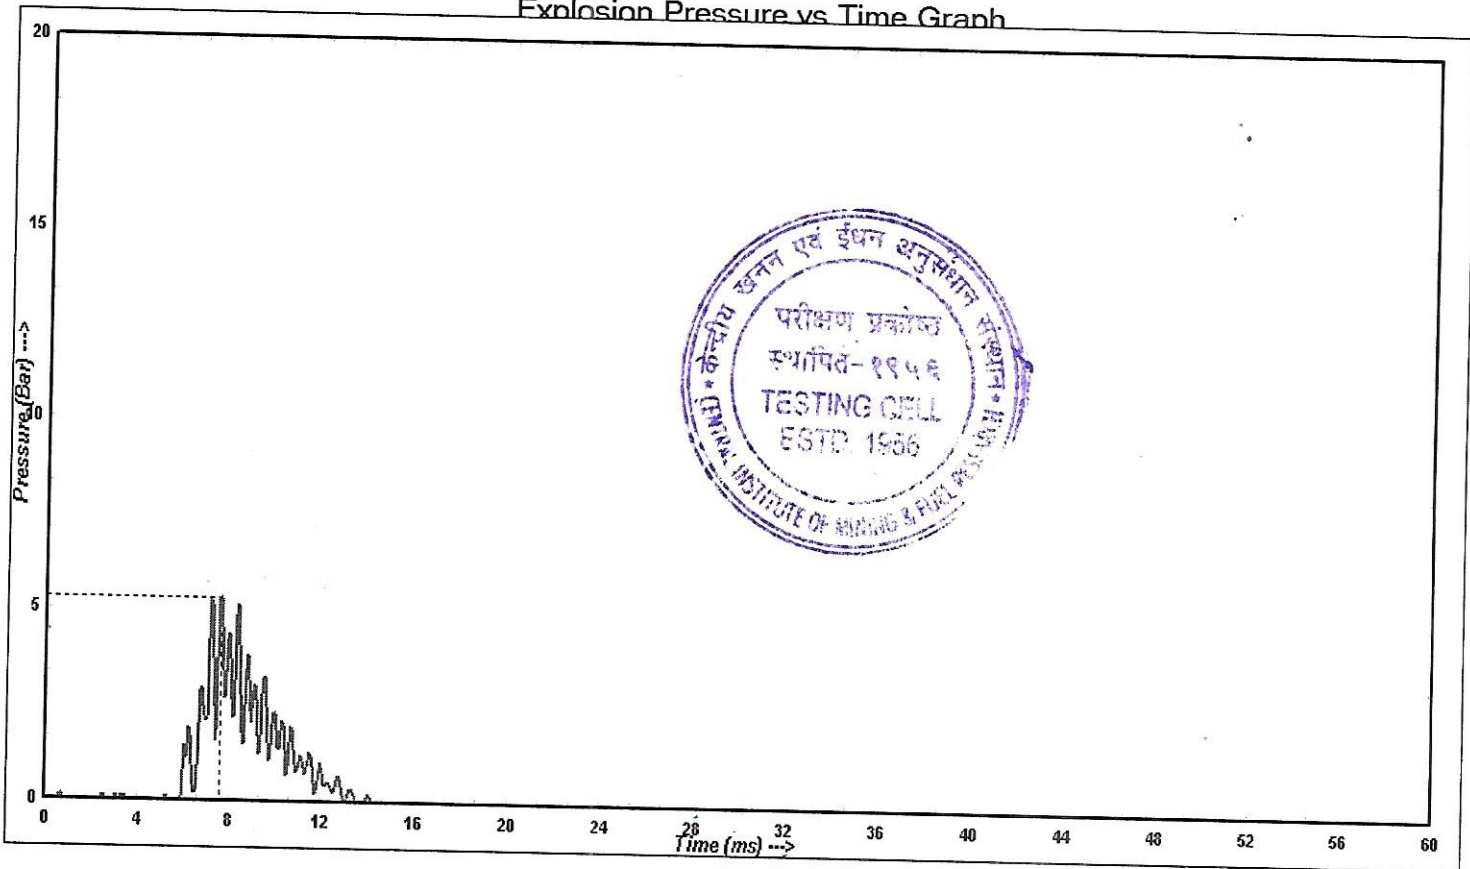

Narain Kumar
19/09/16.
(Testing Officer)

[Signature]
(Discipline Head)
19/09/16